



NOS OPERATEURS EN ACTION SUR LE TERRAIN !

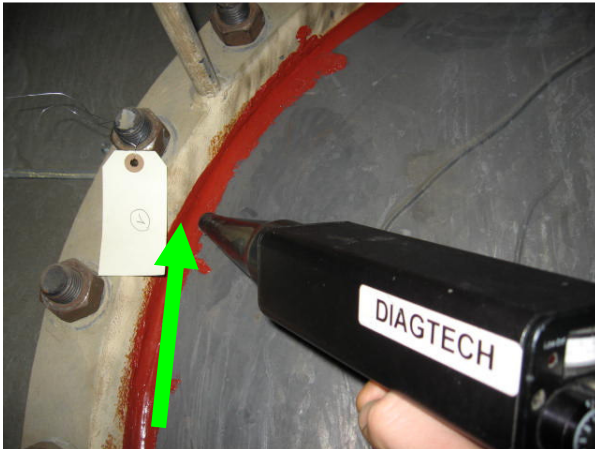


Cuve en dépression / problème de vide

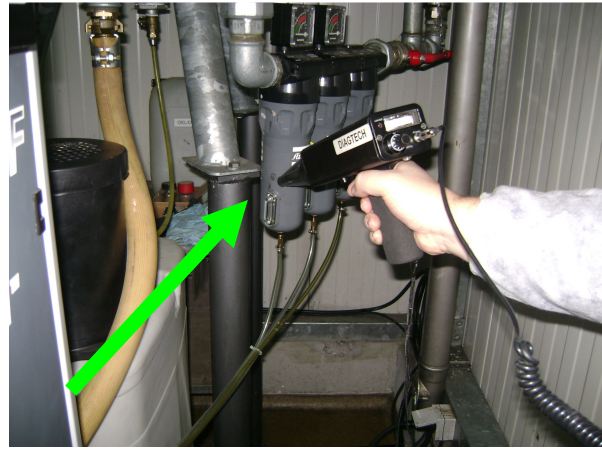

En sortie de compresseur :
1^{ère} fuite sur le réseau 6-8 Bars

PRESENTATION TYPE D'UNE DETECTION

Local	Désignation	Déviation	N°
Local silos	Détendeur filtre silo 1 / sortie lubrificateur	8,0 / 60	17

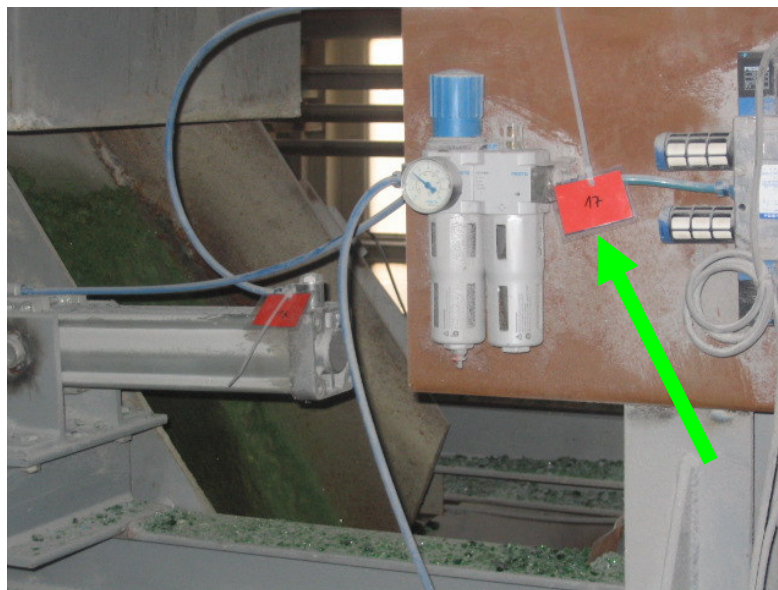

Gravité
du
défaut



SENSIBILITE DE L'ULTRAPROBE 2000 :

Détecte les fuites de 0,127 mm de diamètre et d'une pression de 0,34 bar à une distance de plus de 15,24 mètres.